

АКТ № 2

промывки (продувки) трубопровода центрального водоснабжения

с.Екатеринославка

« 27 » марта 2026 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника: Каримшаев С.Ю. ул. 60 лет СССР д.1/31

Представители ресурсоснабжающей организации: ООО «Авангард»

Мастер участка водоснабжения И.А.Литвиненко

Слесарь АВР Х.А.Мансуров

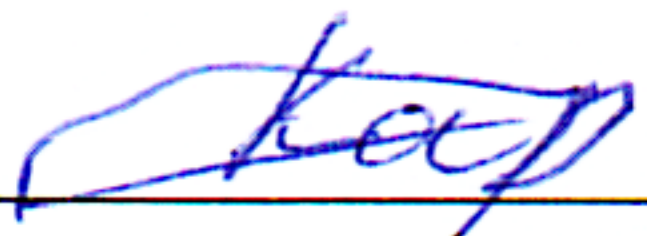
Составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведена промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** протяженностью 400 м, от водозаборной скважины №1221 Екатеринославка ул.Ленина,110 (котельная №13 ПТУ-22) по адресу: с.Екатеринославка ул. 60 лет СССР д.1;1 «А»;3 «А»;3 «Б».

Промывка (продувка) центрального водоснабжения произведена до полного осветления воды, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из трубопроводов системы.

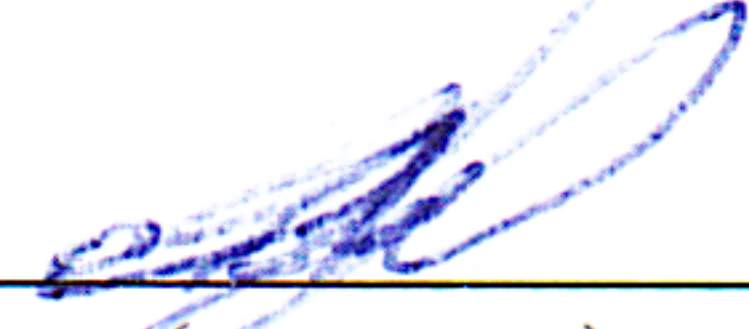
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

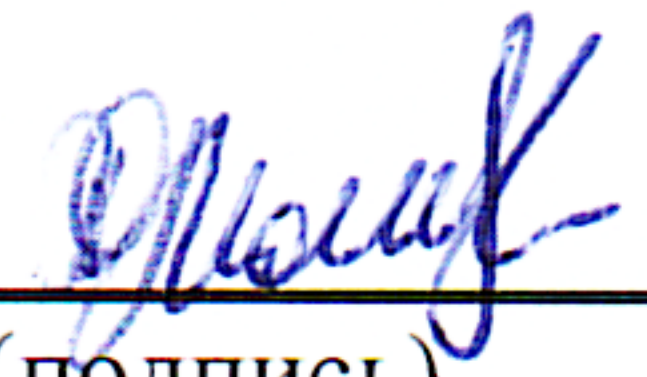
На основании вышеизложенного результаты промывки (продувки) системы центрального водоснабжения соответствуют существующим требованиям “ Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей”.

Комиссия:

Представитель собственника:  (подпись) С.Ю. Каримшаев (Ф.И.О.)

Представители ресурсоснабжающей организации: ООО «Авангард»

Мастер участка водоснабжения  (подпись) И.А.Литвиненко (Ф.И.О.)
(должность)

Слесарь АВР  (подпись) Х.А.Мансуров (Ф.И.О.)
(должность)