

АКТ № 1

промывки (продувки) трубопровода центрального водоснабжения

« 26 » марта 2026 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника: _____

Представители ресурсоснабжающей организации: ООО «Авангард»

Мастер участка водоснабжения И.А.Литвиненко

Слесарь АВР Х.А.Мансуров

Составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведена промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** протяженностью 736 м, от водозаборной скважины №2699 ул. 70 лет Октября (район ИПС) по адресу: с.Екатеринославка ул.70 лет Октября д.№1;№3;№5;№7;№9 ; д.№2/3;№2/4;№2/5;№2/7.


Промывка (продувка) произведена до полного осветления воды, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из трубопроводов центральной системы водопровода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать результаты промывки (продувки) соответствуют существующим требованиям “ Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей”.

Комиссия:

Представитель собственника:

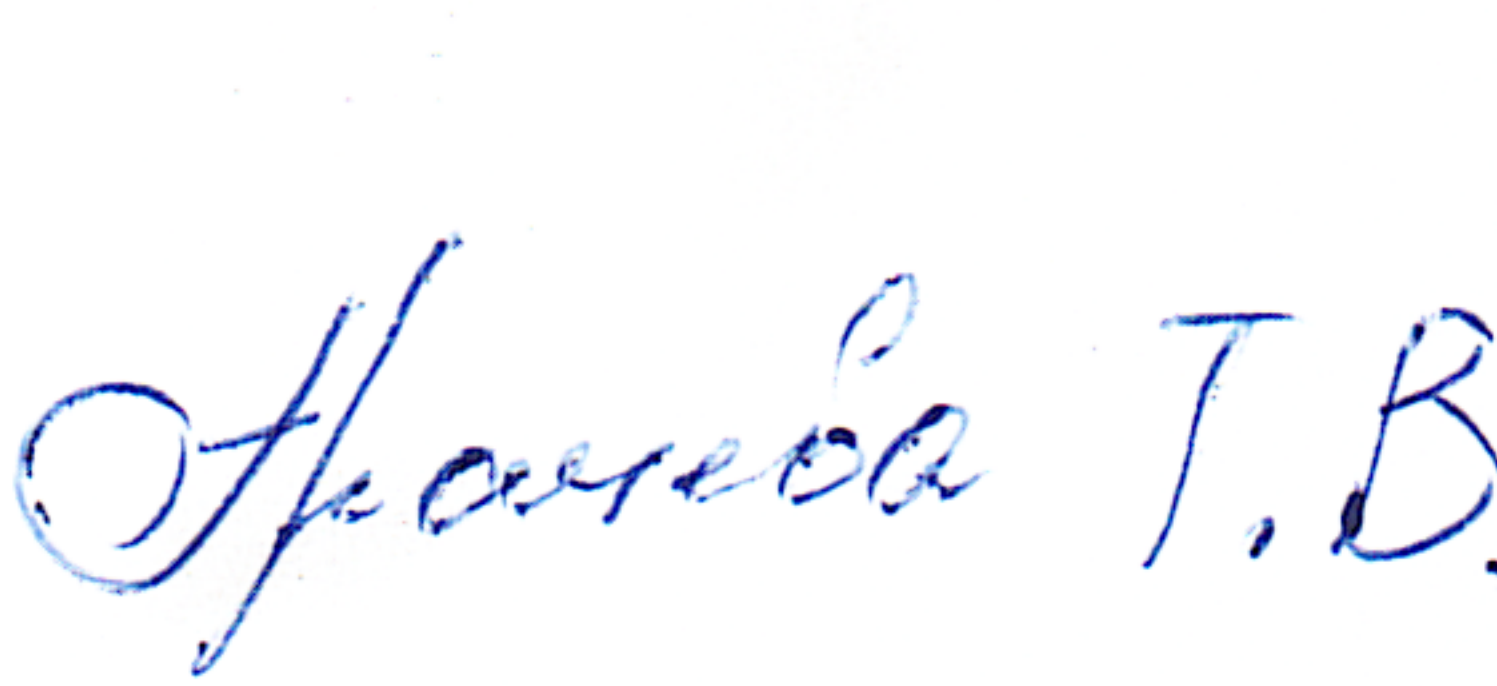
 

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представители ресурсоснабжающей организации: ООО «Авангард»


Мастер участка водоснабжения
(должность)

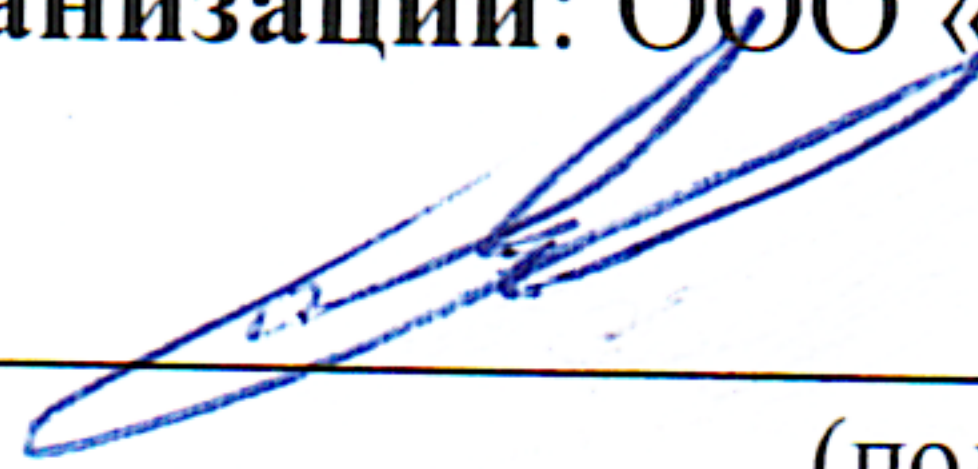

(подпись)

И.А.Литвиненко
(Ф.И.О.)

Слесарь АВР
(должность)

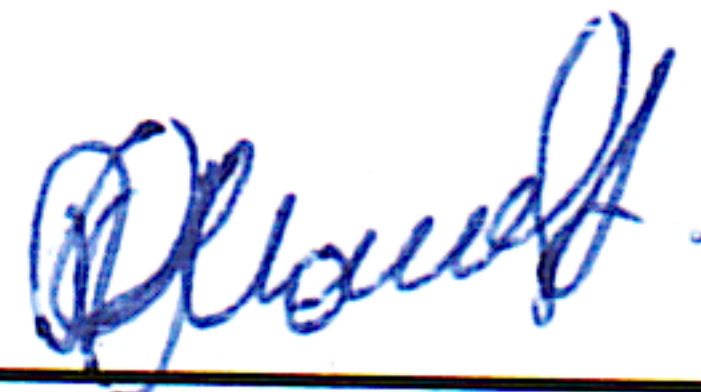

(подпись)

Х.А.Мансуров
(Ф.И.О.)